



Wasserwerk 
Gemeinde Aschau i.Ch.

Aktuelles aus der gemeindlichen Wasserversorgung

Gemeinderatssitzung am 08.03.2022





Jahreswasserbilanz 2021

Jahreswasserbilanz Wasserwerk Gemeinde Aschau



Betriebsjahr:	2021
L-Hauptleitungsnetz:	64 km
Fördermenge Brunnen I	114.951 m ³
Fördermenge Brunnen II	+ 239.953 m ³
Brunneneinspeisung gesamt	= 354.904 m ³
Bezug von Bernau (Außerkoj)	+ 4.711 m ³
Abgabe an Bernau (Außerkoj)	- 8.170 m ³
Bezug von Bernau (HBWi →HBGs)	+ 2.321 m ³
Gesamtnetzeinspeisung Q _N	= 353.766 m ³
Wasserverkauf	- 318.826 m ³
Internverbrauch	- 2.289 m ³
Trübungsmessung Brunnen I & II (Betriebswasser)	- 930 m ³
Spülwasser Ausdehnungsgefäß Brunnen 1 u. PW Ko	- 62 m ³
unregistrierter Verbrauch	- 500 m ³
Verlustmenge QVR	= 31.159 m³


Wasserbezug für HGS entfällt, da kein Rohrnetzbetrieb vorliegt!

Bearbeitung am : 24.02.2022, durch Peter Graf


Prozentualer Wasserverlust

8,81%

Prozentualer Wasserverlust

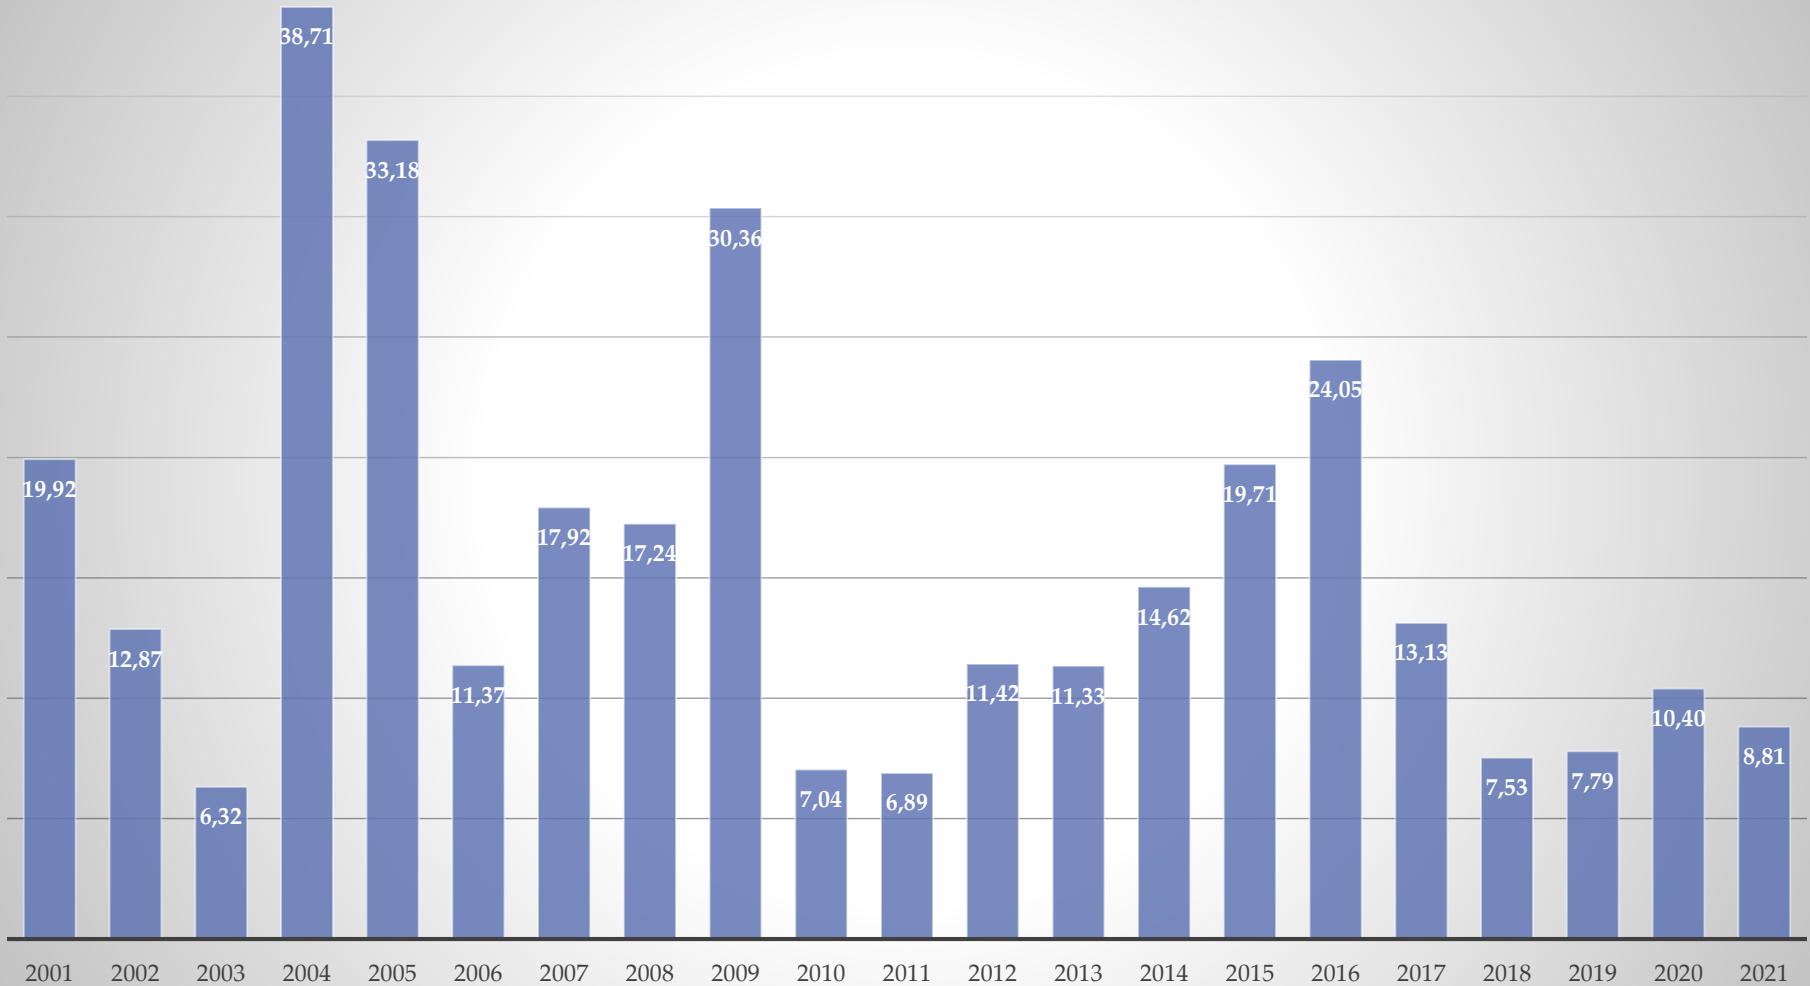

Geförderte Wassermengen

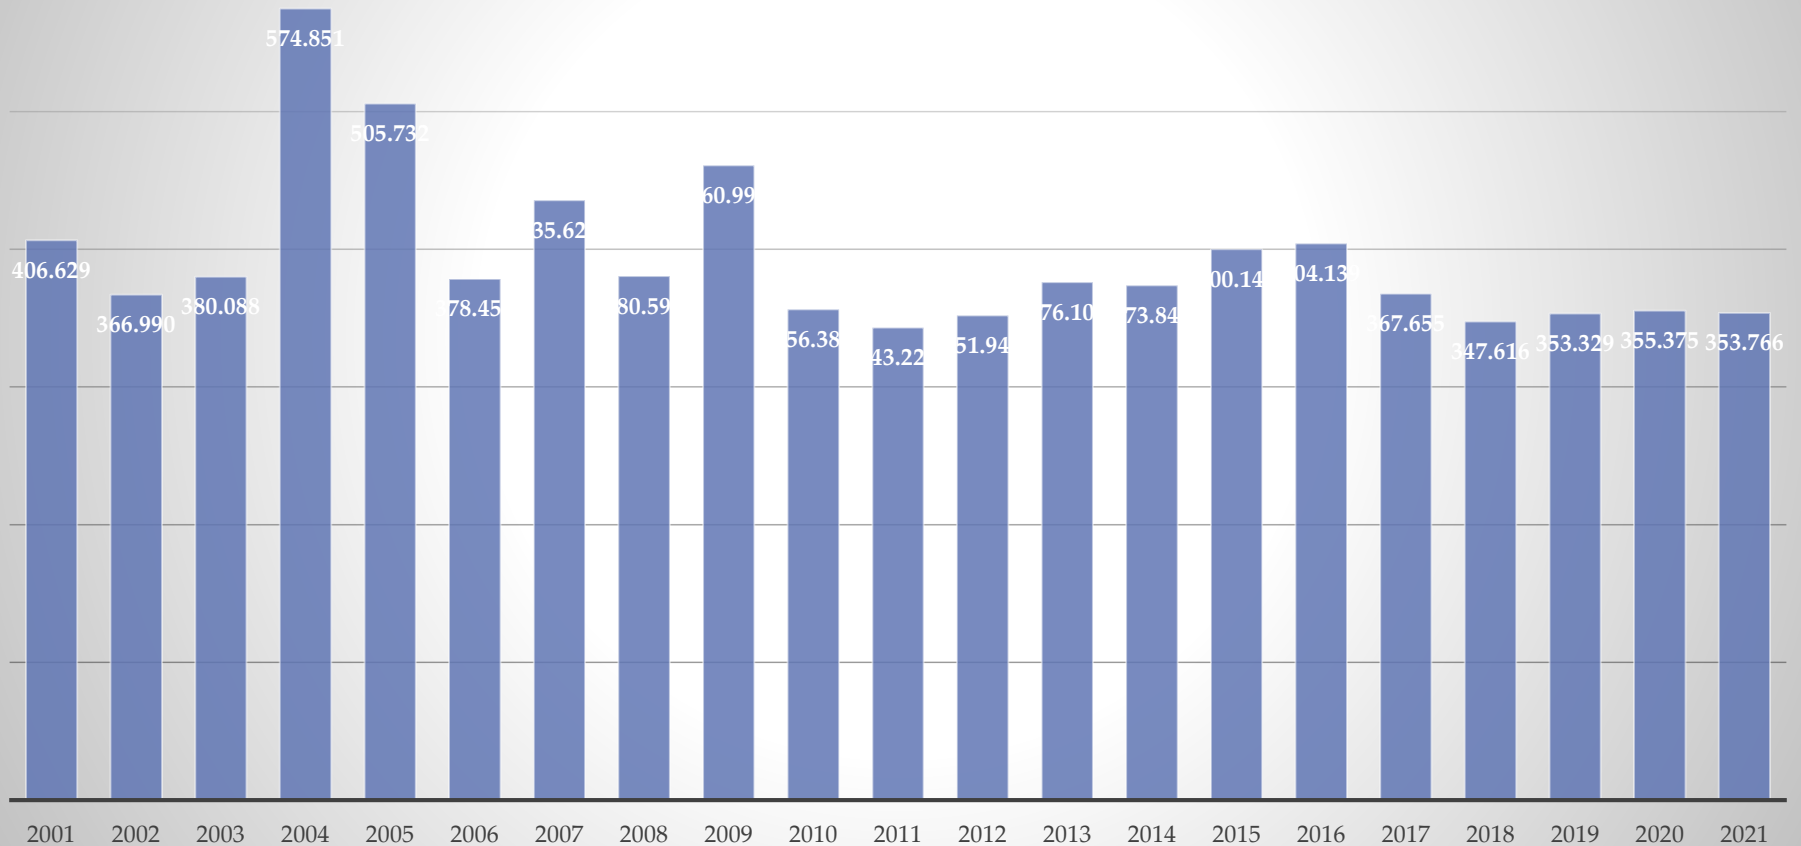

Tiefbaumaßnahmen

